


PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ
– STÁVAJÍCÍ STAV

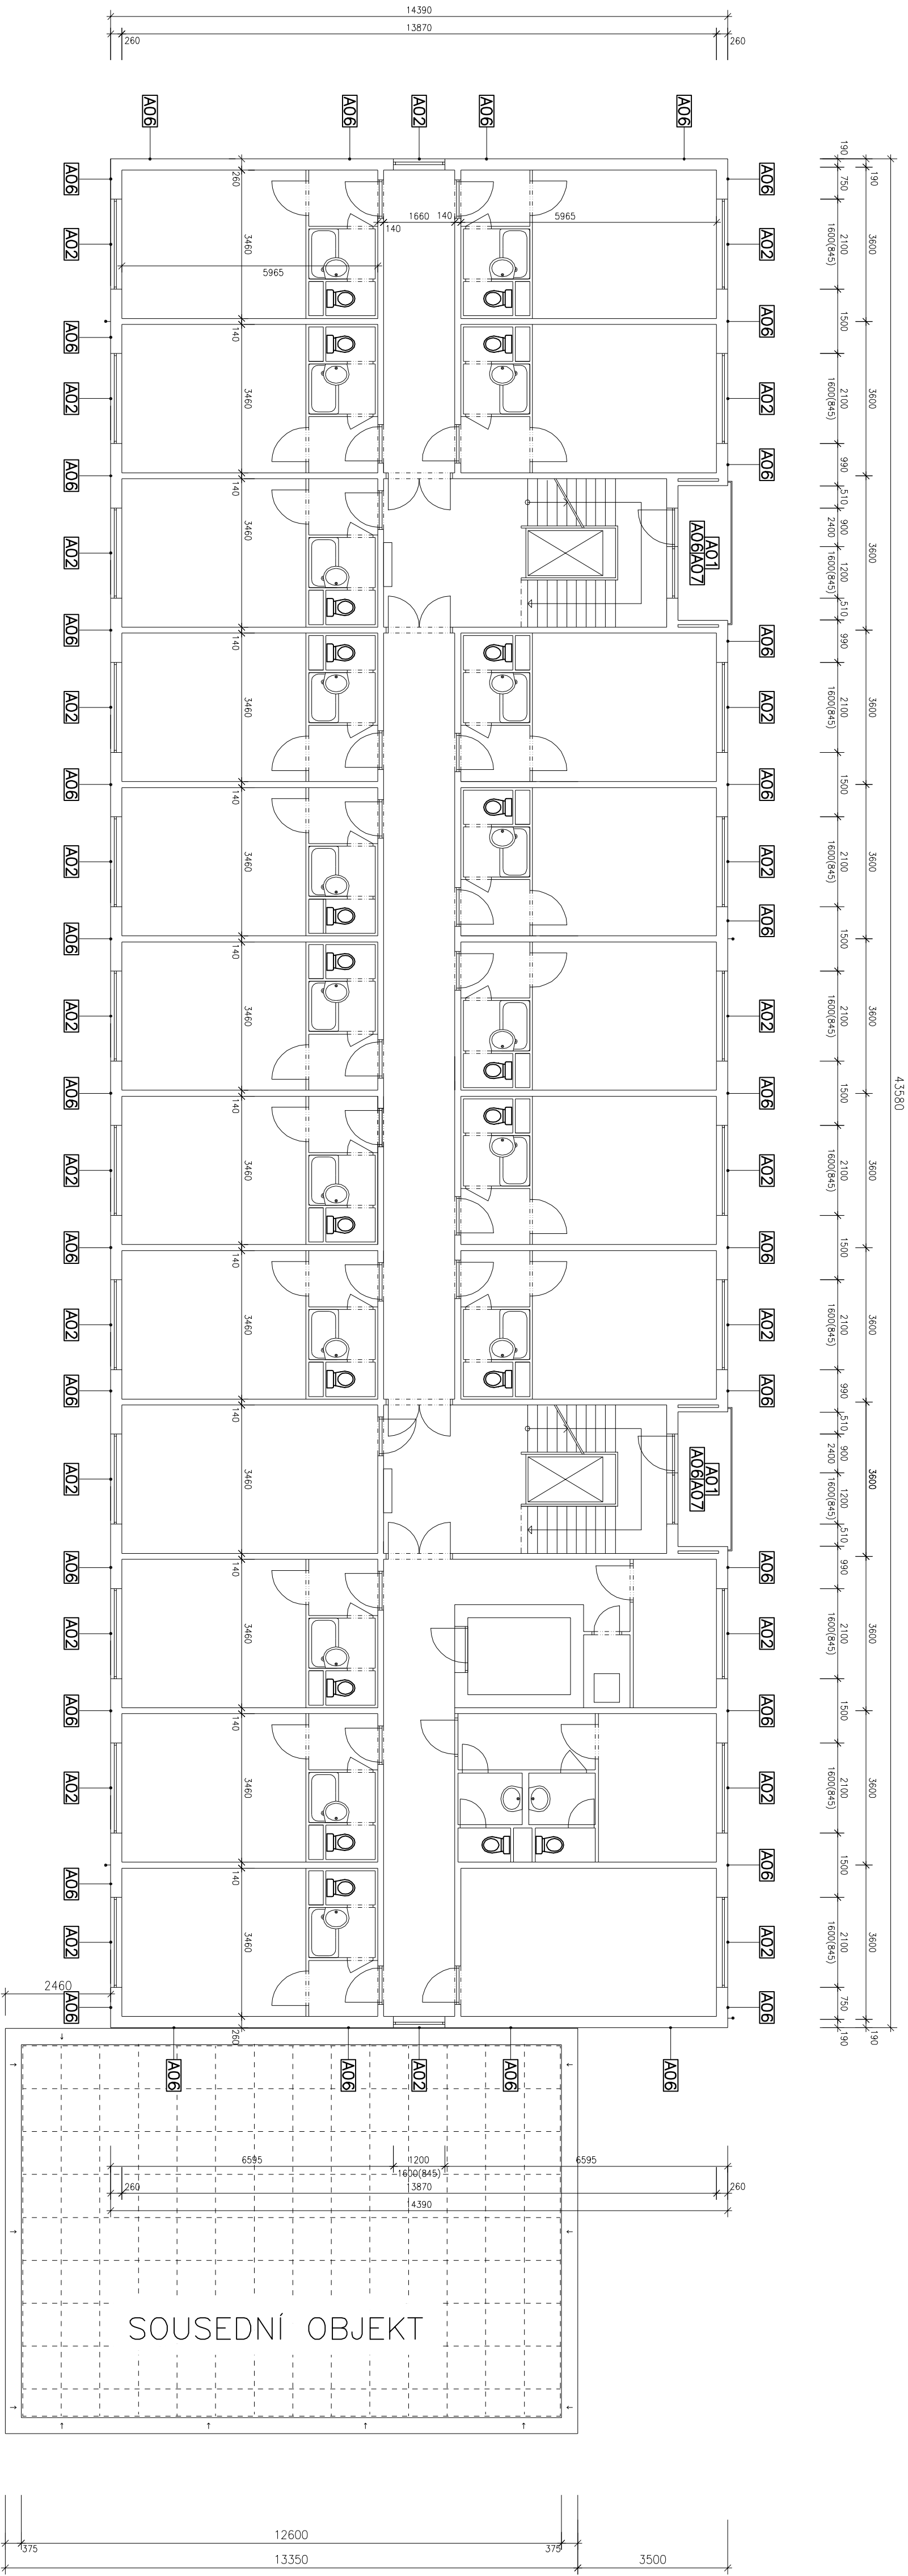

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

A. BOURACÍ A SANAČNÍ PRÁCE

- A01 Demontáž zátěžových kabelových proudů, odstranění vyhovujících srovnávacích izolačních stěrů
A02 demontáž opěrných kotví, porušení a stříhání na vstupem do Z.P.p.
A03 demontáž věšáků na podlahu a zřezání stětin
A04 Věštění demontáž ovládačů na podlahu, rozstřezání 250x1450 mm a odstranění nových demontáž vyřinutí
A05 Odstranění kabelových proudů, odstranění kabelů a odstranění kabelů 800x850 mm do nové kabinovnice
A06 Úprava a zabetonování stěn ve stropových výtlacích (viz poznámky k SÚ)
A07 Obkládání a sádkování zateplených prvků odstraněním pláště (viz. technická správa)
A08 Zhotovení srovnávacích lajstů (srovnávacího zvluku II, 200 mm) osazeníoken a rozstřezání
přechodů lajstů (srovnávacího zvluku II, 200 mm)
A09 Zhotovení nových srovnávacích prvků
A08 Obkládání, přetření a dílení vyrovnané křivky na střeše
A09 Vybouření dopravního chodníku kolem objektu

NOVÝ STAV – STAVEBNÍ ÚPRAVY

B. ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

- B01. Zariadenie otáčadového písača v písači s možnosťou otáčania o 90° – v terénu – systém ETICS XPS 160 mm – mozikové omietko
- B02. Zariadenie stien v 2.P.p.:
 - systém ETICS EPS 100 mm – mozikové omietko
 - systém ETICS EPS 100 mm – v mieste u terénu ETICS XPS 100 mm – mozikové omietko,
- B03. Senzor a nádrž vyvolávajúci zdohľadujúci konštrukci – uvoľnení ľadovej nádrí
- B04. Zariadenie stien strojovnej vyhuby:
 - systém ETICS EPS 100 mm, v mieste u strešného písača ETICS XPS 100 mm – silikónová omietka
- B05. Zariadenie ostien u mrazopád čiar a dverí:
 - systém ETICS EPS 100 mm – silikónová omietka, v 1.P.p. mozikové omietko, odoborený materiál, alebo lakovaný pozinkovaný plech vs. zariadení
- B06. Zariadenie ostien u mrazopád čiar a dverí:
 - systém ETICS EPS 100 mm – silikónová omietka, v 1.P.p. mozikové omietko, odoborený materiál, alebo lakovaný pozinkovaný plech vs. zariadení
- B07. Zariadenie kotvených bodov po mrazopád čiar, hydroizolačný sádko, keramické sádko do terénu
- B08. Vymenenie akustického chodníku na obidvo objekty vs. prvky horného dvoje sádko hydroizolácie (navrhnuté uzavretého chodníku po šírku objektu vs. 500 mm)
- B09. Vymenenie prístupového chodníku na plochu cca 3000x3000 mm vs. uchytený detský žolík
- B10. Zariadenie střešiek u vstupu do objektu – kovové dvere u bezpečenosti sádko (viz. detail)

C. STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ STŘECHY A STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB


- [illegible]


POZNÁMKA

Úpravy jsou uvedeny pouze na některých charakteristických prvích objektu, jejich provedení projekt předpokládá na všech obdobných prvcích objektu.

- Plochy s dipólovým EITMS kimerl význačný tekutou plochy s dipólovým EITMS XPS jsou vyznačeny štruktúrou.
- Opisov hospodstva na rastlinách a na stĺbce bude prevedená výškovou pohľadom, ktorý sa zachováva min. 100 mm.
- Na rastlinách budú zariadené ventilátory, plynové mriežky budú demontované, otvory vyložkové a opodliary novými mriežkami.
- Na prevádzku zariadení budú potrebné podlažné betonové konštrukcie (napr. nádobu vodou uzavretú v technické zariadenie, rozličné sčasti zariadenia budú zariadené s predĺžením na predĺženie pístu z lešien).
- Zariadenie lešenie zariadenia systému bude prevedená v úrovni cca 200 mm pod upraveným terénom soľovú ríľu, v mieste vyznačeného zdokonaľovania zdokonaľovania bude zariadené zariadenie 20 mm nad viditeľnou konštrukciou pomocou sčasti (18%).
- Rôly objektu budú zariadené výškovým výškovým profilom s integrovanou sférou.
- Na druhu dnu o dier budú zariadené rovnaké a pripojené dnu do podlažnej prístupnosti PZO.
- Vo výkresoch dokumentácie je zariadený systém lešenia pozemí, jednotlivé plochy sú zariadené zariadením, systém EITMS musí byť prevedený do technologickej predlohy zariadenia.**


Umístění jednotlivých zateplovacích systémů ETICS je patrné z výkresů D1.1.07 a D1.1.08. (Pohledy)

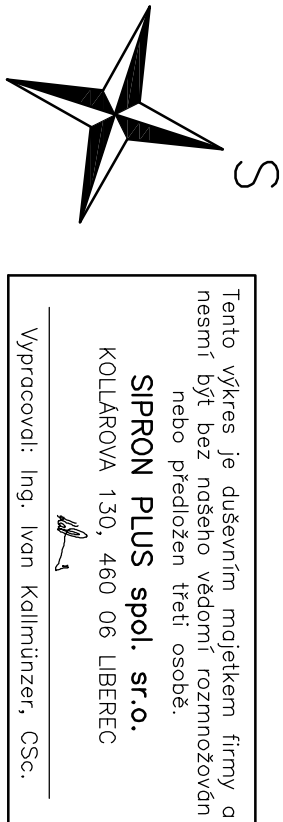


 SBD TŘEBÍČ s.r.o.	SIPRON PLUS spol. s r. o. Kolářova 130 460 06 Liberec IČO: 250 33 565 www.sipronplus.cz
	INVESTOR: Nerudova 1190/3, Třebíč
KRAJ: Vysočina	PROJEKT Ing. Ivan Kalimůžner, CSc. Ing. Ivan Kalimůžner, CSc.
OBJEKT: VÝSTAVIŠTĚ	NAZEV AKCE: REGENERAČNÍ OBJEKTU UBYTOVANY UJ. REVOLUČNÍ č.p. 960, TŘEBÍČ-BOROVINA
PŮDORYS TYPOKÉHO PODLAŽÍ STÁVAJÍCÍ STAV A STAVEBNÍ ÚPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU: M1-100
DATAUM: 01/2020	MÍSTO STAVBY: Třebíč
Datum: 01/2020	Ing. Ivan Kalimůžner, CSc.
D1.1.04.	

PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

– STÁVAJÍCÍ STAV

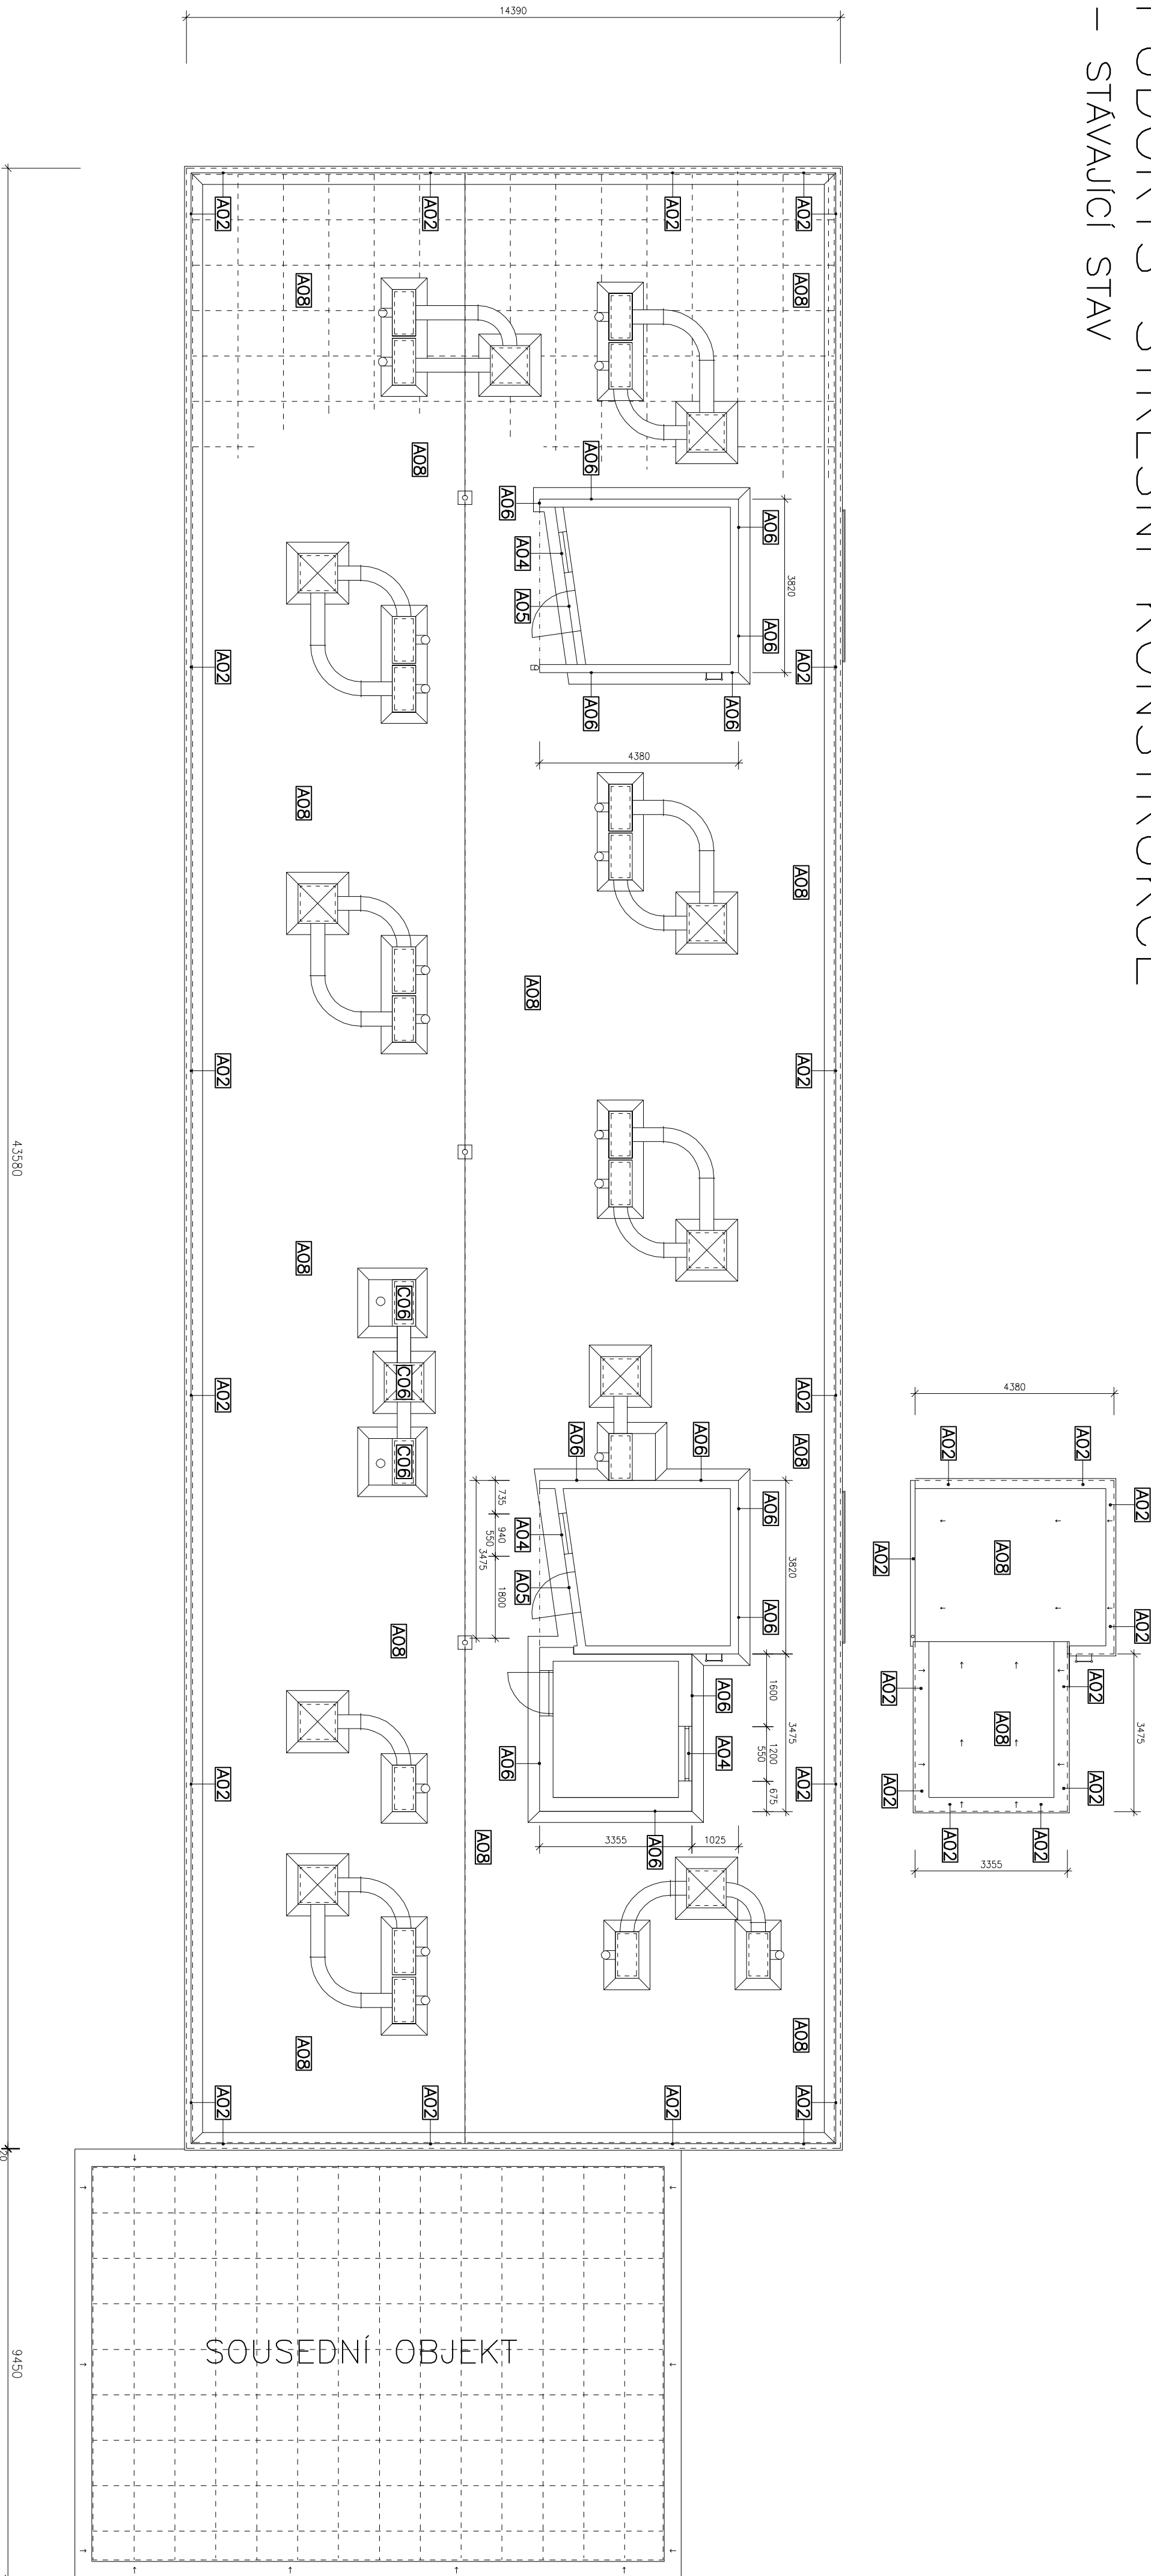

– STAVEBNÍ ÚPRAVY

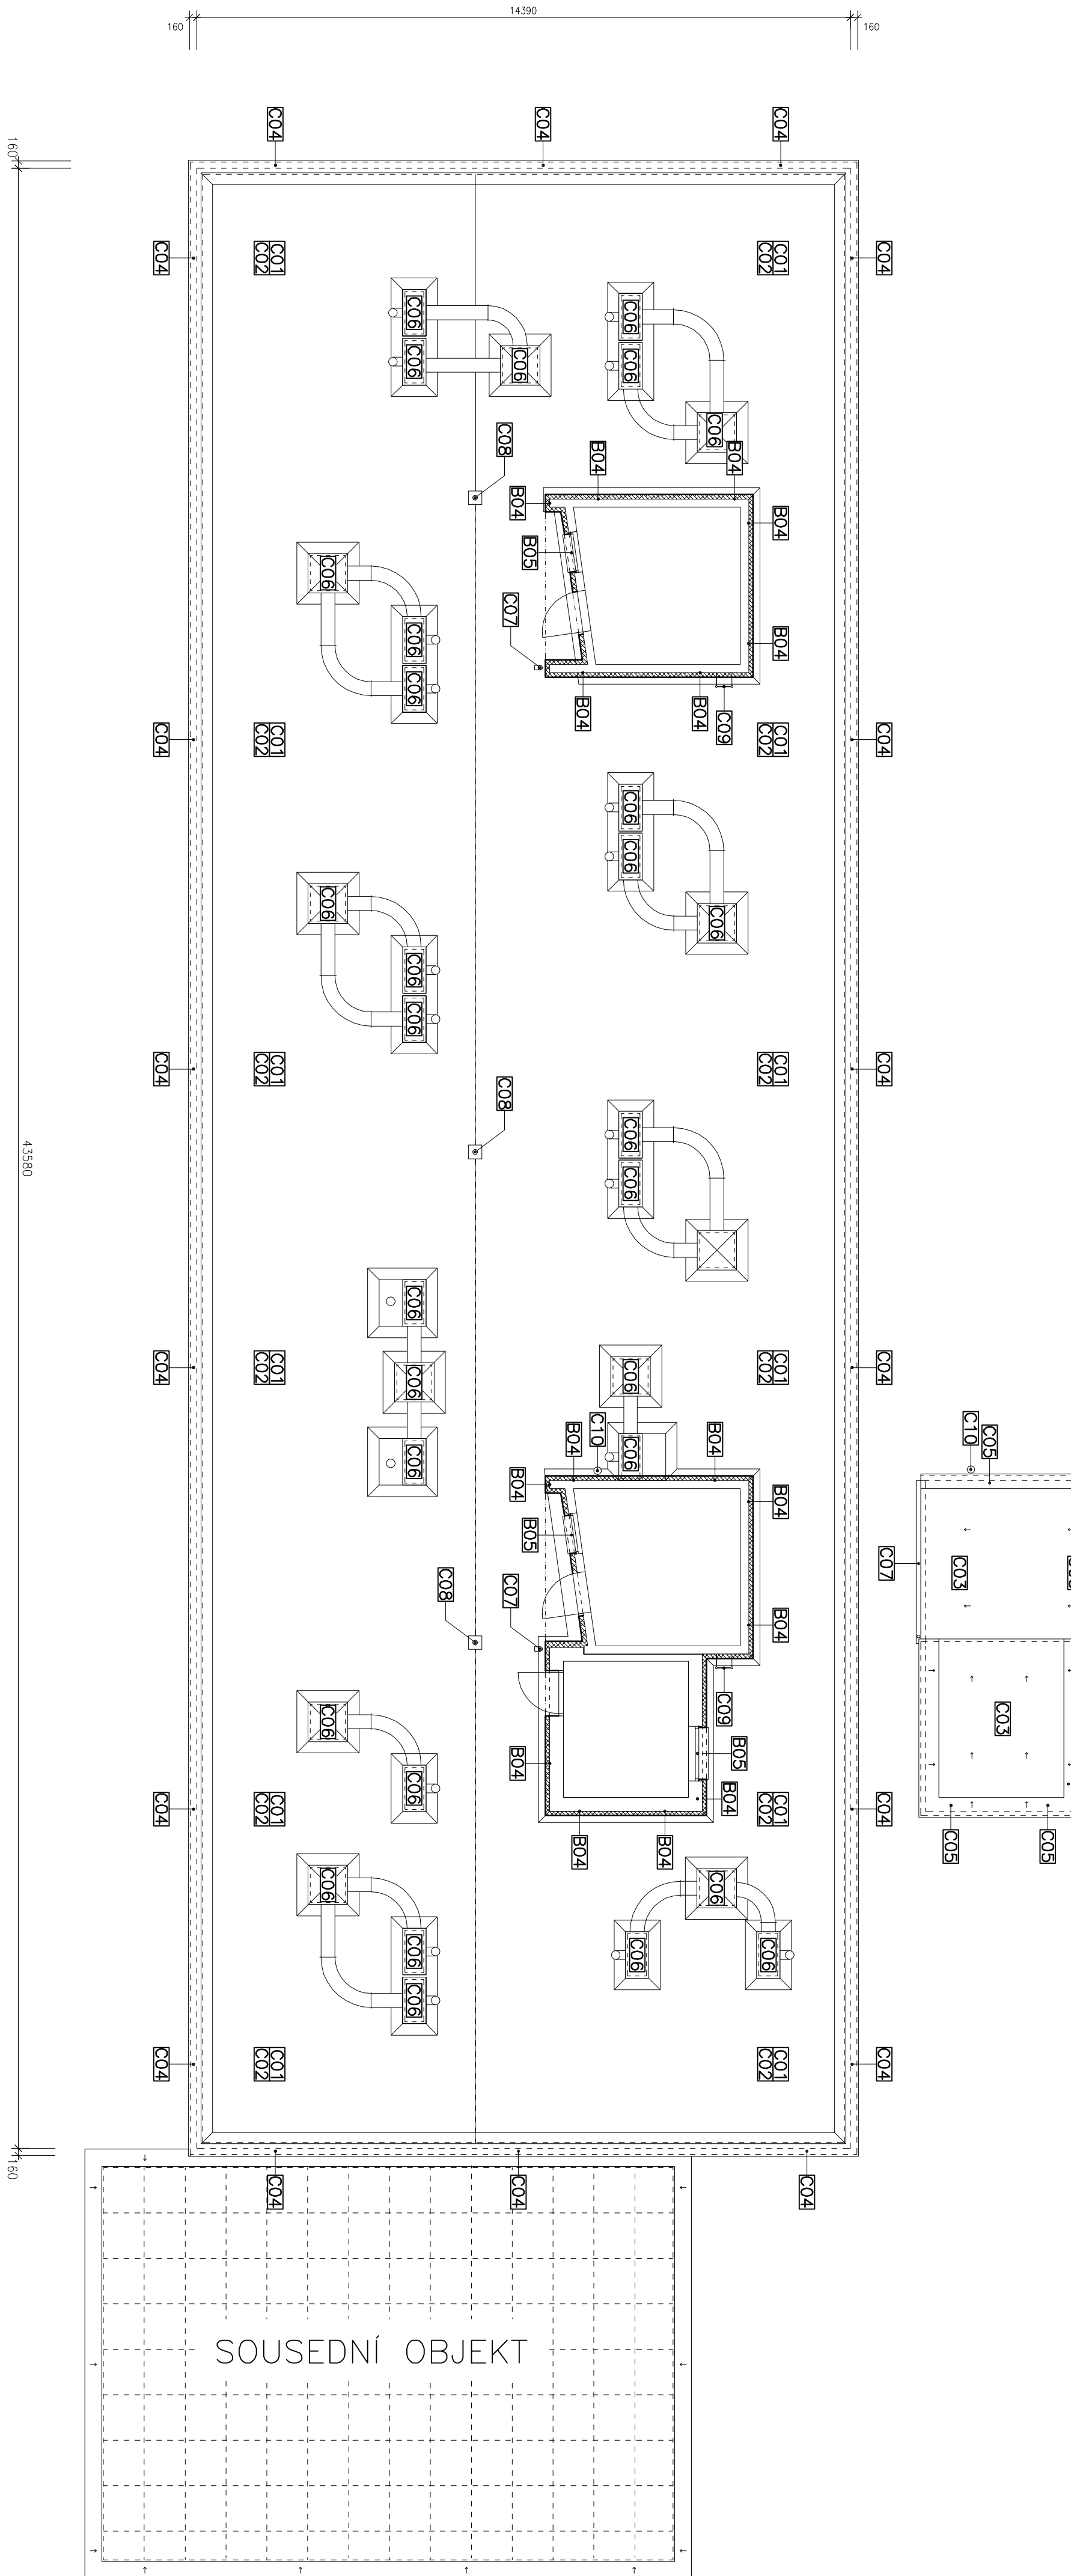

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

A. BOURACÍ A SANAČNÍ PRÁCE

- A01 Demontáž zřetřelí křemě koláčových prvků, odstranění usazenin a olejů ložkových strojů
A02 Demontáž, tepelná správa zamechčacích prvků, odstranění usazenin a olejů na střeše
— demontáž věšáků na ovládání a zřetřelí, sabetřelí
A03 Zřetřelí chemické plavidlo v I.P. na rozstřel 2050x450 mm a osazení nových chemické upínat
A04 Zřetřelí chemické plavidlo v I.P. na rozstřel 2050x450 mm a osazení nových chemické upínat
A05 Upínání a zřetřelí křemě ve strojových částech (viz pozn. 15)
A06 Upínání a zřetřelí křemě ve strojových částech (viz pozn. 15)
A07 Osazení a zateplení zatepleného prahu obvodového pláště
Zřetřelí chemického ložku (zřetřelové vozidlo II, 200 mm) osazení křemě o rozměru
3100x1600 mm s rozšířením plotem v nadřadí, provedení povrchových úprav v interiéru
A08 Osazení, prořezání a díky tyrování křemě na střeše
A09 Vybouření dopravního chodníku kolem objektu

NOVÝ STAV – STAVEBNÍ ÚPRAVY

B. ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

- [illegible]

C. STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ STŘECHY A STŘEŠNÍCH NÁSTAVEK


- [illegible]

POZNÁMKA

Úpravy jsou uvedeny pouze na některých charakteristických prvcích objektu, jejich provedení projekt předpokládá na všech obdobných prvcích objektu.

- Plochy s garovou ETICS. Mineraľ výzročný tektonické plochy s garovú ETICS XPS jsou výzročný stratičarovaný.
- Opava hromosada no rasadno a no stáha bude poveren výšinnu pokoskerých púk se začarovann
- Opava v plochých trasach a doplnění hru svodu. Odětu vedení do záplečkovací systémú na řasade
- No rasadno budou záplečkovací ventilátory, produktů, plování, mřížky, budou demontovány, olivový výzročkovy a opadlý rovinu mřížkami.
- Před provedením záplečkovací obkladu bude povrch plochám záděných betonových konstrukcí omítá tlakovou vodou a vevřetím v technické způsoby. Sada savařa opření ovládání a projektování po plochě stěže
- Na záplečkování záplečkovací systémú bude provedeno v Garovú oca 200 mm pod upraveným tvarem (formou záplečkování na dot. V) matek zapečkování puku v stěhu dnu, bude záplečkování záděno 50 mm nad ÚT pomocí konstrukci pomocí sádky (sít).)
- Řeší obkladu budou savařa plochy výšinnu výšinnu plochy s integrovannu sádkovou
- Po obkladu dnu a dleř budou savařa rovně a propojení profily dle požadavků platěbného PÚO.
- Ve výzročný dokumentů je záplečkovací systém tváření povrchu savařem, jednotně Garovy jsou záděný
- Ve výzročný dokumentů je záplečkovací systém tváření povrchu savařem, jednotně Garovy jsou záděný
- Ve výzročný dokumentů je záplečkovací systém tváření povrchu savařem, jednotně Garovy jsou záděný

Umístění jednotlivých zateplovacích systémů ETICS je patrné z výkresů D1.1.07 a D1.1.08. (Pohledy)

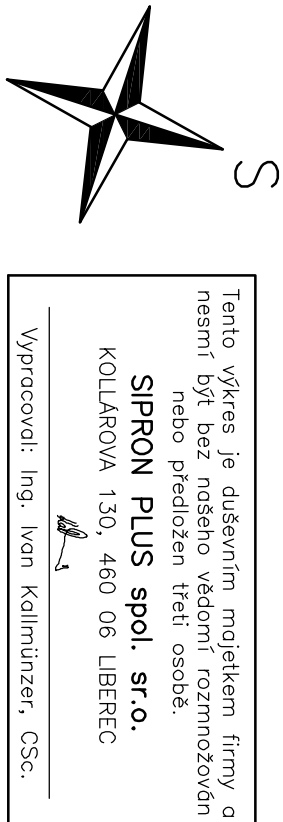

 SIPRON PLUS spol. s r. o. Kollárova 130 460 06 Liberec IČO: 250 33 565 www.sipronplus.cz	INVESTOR:	SBD TŘEBÍČ Nerudova 1190/3, Třebíč	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.
KRAJ:	Výsostina	Projekt	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.
ÚČET:	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.
PROJEKTANT:	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.
NAKZET AKCE:	REGENERACE OBJEKTU UBYTOVNY UJ.	REVOLUČNÍ č.p. 960, TŘEBÍČ-BOROVINA	Ing. Ivan Kallimünzer, CSc.
PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	STÁVAJÍCÍ STAV A STÁVAENÍ ÚPRAVY	STÁVAJÍCÍ STAV A STÁVAENÍ ÚPRAVY	STÁVAJÍCÍ STAV A STÁVAENÍ ÚPRAVY